



階数	諸室名	温湿度管理期間	夏期		冬期	
			温度	湿度	温度	湿度
地下 1 階	収蔵庫B101	常時	24±1℃	55±5%	22±1℃	55±5%
	収蔵庫B102		24±1℃	55±5%	22±1℃	55±5%
	収蔵庫前室		24±1℃	成行	22±1℃	成行
	特別展示室	常時（※）	26±1℃	55±5%	20±1℃	55±5%
	展示室B101		26±1℃	55±5%	20±1℃	55±5%
	展示室B102		26±1℃	55±5%	20±1℃	55±5%
	展示準備室		25±1℃	55±5%	21±1℃	55±5%
	前室B102		26±1℃	55±5%	20±1℃	55±5%
1 階	県資料室（紙）	常時	22±1℃	55±5%	20±1℃	55±5%
	県資料室（写真+フィルム）		22±1℃	55±5%	20±1℃	55±5%

- 文化財修復・展示棟の上図の諸室については、指定の温湿度が保たれるように留意し、設備の運転管理業務を行ってください。
- 上図表中の数値は、計画段階のものになります。また、展示品、収蔵品等によって、温湿度や（※）の諸室の管理期間を変更する場合がありますので、県学芸員の指示に従ってください。
- 温湿度は各室設置の温湿度データロガーの数値を参考としてください。
- 各諸室の位置等については、次ページ以降を参照してください。
- 結露が生じないよう、各室の温度差（上図の諸室とそれ以外の諸室との温度差も含む）に注意してください。

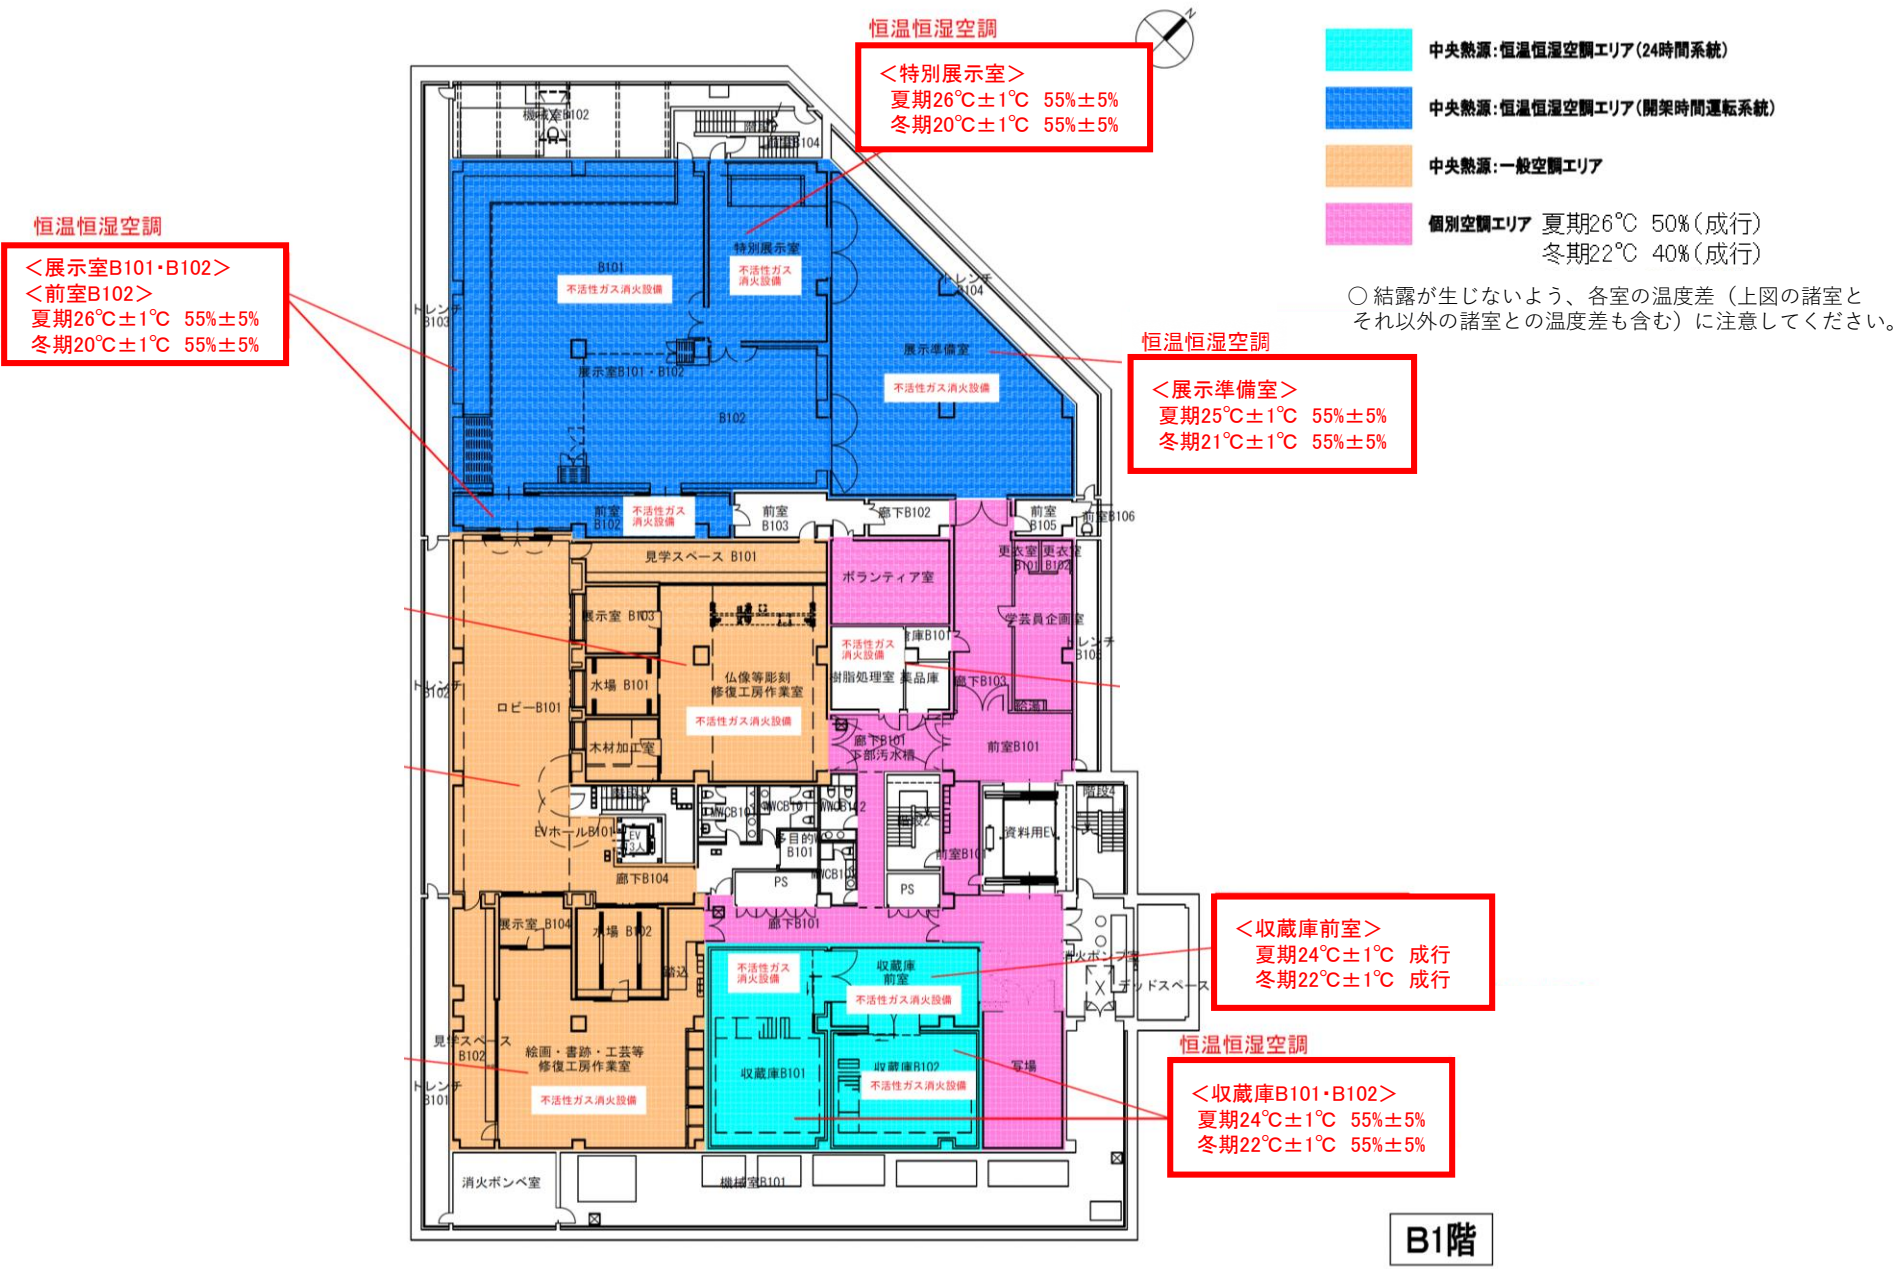

空調ゾーニング・温湿度設定

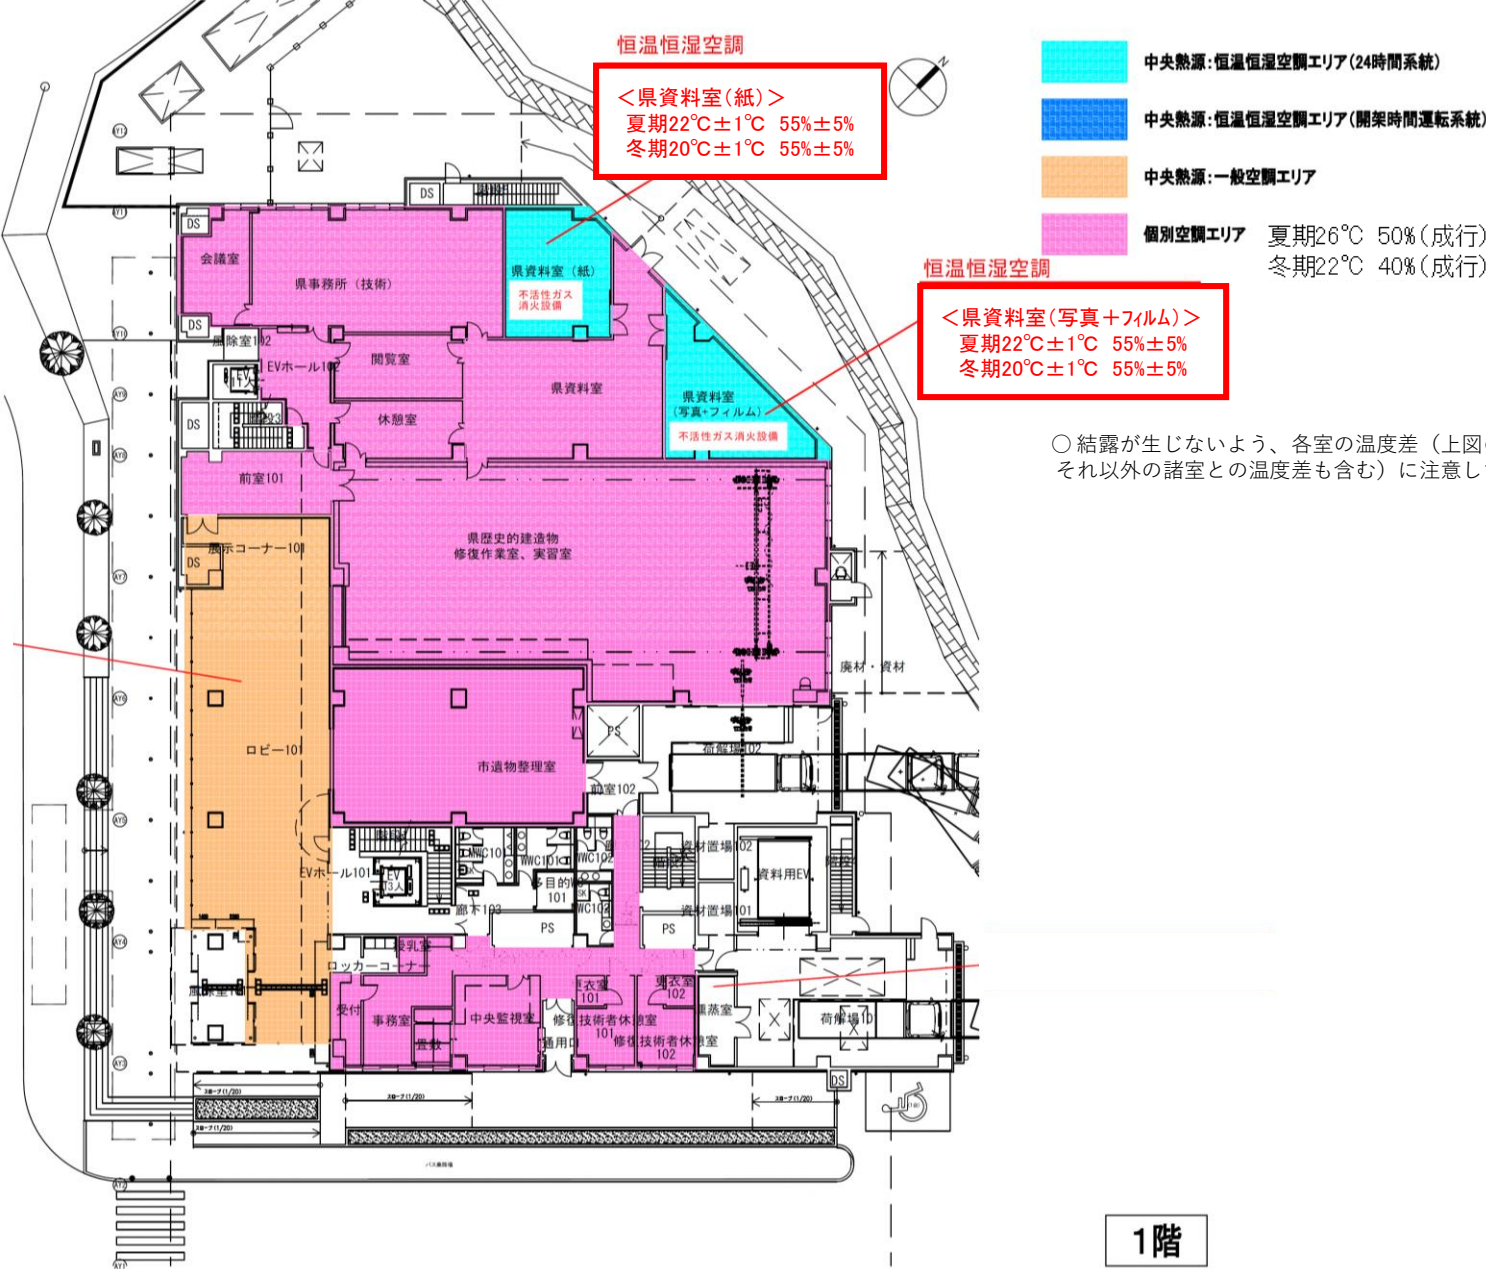

空調ゾーニング・温湿度設定

1階