

EMIS 医療機関基本情報入力の手引き

医療機関基本情報入力目的

- 災害発生時、医療機関の機能維持に不可欠な施設用水及び燃料供給に関わる施設情報を事前にEMIS上に入力することによって、円滑な燃料供給体制を構築する。

また、災害時燃料供給において、燃料調整シートを作成し災害対策本部に供給要請を行うことから、医療機関の基本情報、施設情報（燃料調整シートの記入項目を反映）の情報提供が必要となる。

最低限入力していただきたい項目

1. 基本情報

- ・ 機関名称、住所、施設管理者名、代表番号
- ・ 災害時用電話番号 1、災害時用電話番号 2
- ・ EMIS入力担当者 1、EMIS入力担当者 2

2. 施設情報

- ・ 施設用水関連

受水槽の有無及び容量（t）、設置位置

高架水槽の有無及び容量（t）、設置位置

平日・休日の使用量（平均値）（t）

給水車停車位置から受水槽までの必要ホース長（m）

最低限入力していただきたい項目

2. 施設情報

- ・電気関連

電気主任技術者 氏名及び連絡先

契約受電電圧（v）

1日の必要電気量 休日（K w h）又は最低限（K w h）

電源車から電気供給する場合の車両停車位置

（可能であれば図面添付）

最低限入力していただきたい項目

2. 施設情報

- ・ 自家用発電機関連

- 発電機の有無及び台数

- 各発電機の発電用量 (KVA)

- 各発電機の燃料油種

- 各発電機で使用可能な燃料量 (備蓄量) (KL)、稼働時間

- 燃料タンクの給油口規格 名称、口径、形式

- 燃料タンクの設置場所

- 燃料タンクまでの必要はホース長 (m)

- ・ ライフラインに依存する医療機器の保有状況

- 人工呼吸装置、人工透析装置、保育器等の台数

入力内容についての確認方法

施設情報において、こういったデータや資料に基づいて入力を行えばよいのか不明な点について、具体的な参考例を示し、分かりやすく解説を行っていきます。

施設用水関連の参考例

- ・ 受水槽の有無及び容量（t）、設置位置（地上・地下）
高架水槽の有無及び容量（t）、設置位置（屋上・○階）
まず、一定規模以上の施設においては、市町村などから供給される水道水を、受水槽に貯めてあと建物内に供給し使用される仕組みの場合が多いため、その場合、受水槽の有効容量の合計が10m³を超えるものを簡易専用水道（水道法第3条第7項、水道法施行令第2条）といい、簡易専用水道は、毎年1回以上定期的に検査を受けます。
（水道法第34条の2第2項、水道法施行規則第56条）
詳しくは、添付資料の簡易専用水道の手引きをご参考下さい。

簡易専用水道設置届及び簡易水道検査資料

簡易専用水道設置届及び簡易水道検査結果の項目より、受水槽の有無
容量（t）、設置場所が確認できます。 簡易専用水道の適用外の施設
の場合は次のページを参考にしてください。

(様式第1号)

平成 年 月 日

205 年 12. 7. 7 受 川 保 健 所

簡易専用水道設置届

保健所長 殿

設置者: 住 所
氏 名
TEL

下記のとおり簡易専用水道を設置しますので報告します。

名 称	記	
所 在 地		
規模・構造	鉄筋コンクリート・(鉄骨コンクリート)	延べ床面積24,524㎡
	水道・その他 ()	地上7階・地下1階
種 類	{官公庁}・事務所・住宅・旅館・集会場・飲食店・その他	
管 理 者	住 所	
	氏 名	
予定給水人口	155 人	予定世帯数
供給を受ける水道名	具志川市水道	ビル管理の適用の有無
設置場所	屋外 () 屋上 ()	屋内・屋外 ()
	地上型 地下型・半地下型	
材 質	{RC}・FRP・ステンレス・その他	RC・FRP・{ステンレス}・その他
有効容量 (m³)	W L H 2 x 1.3 x 4.3 H 有効容量 (400)	W L H 4 x 2.5 x 2.4 H 有効容量 (30)
減菌設備	有・(無)	有・(無)
揚水ポンプ能力	3 x 200% 11 x 20 x 770 x 50 x 40	
備考	容量 1m³→1 t	

※添付書類 ; 1, 簡易専用水道の設置場所見取り図、2, 配盤図、3, 構造図、4, 給配水管系統図

[地域:] [台帳番号: No. 004301]

区分	検査事項	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5
受水槽	新設	新設	新設			
	屋外右側	屋外左側				
	原水槽	処理水槽				
	FRP	FRP				
	54 m³	63 m³				
	判定	判定	判定	判定	判定	判定
	①②③	①②③	①②③	①②③	①②③	①②③
	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18
水	水槽の周囲					
	水槽本体					
	水槽上部					
	水槽内部					
	マンホール					
	オーバーフロー管					
	通気管					
	水抜管					
	給水管等					
	備考					


区分	検査事項	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10
高層	新設	新設	新設	新設	新設						
	屋外	屋外	屋上	屋上	屋上						
	田受水	田受水	パンコ側	奥側	奥側						
	RC	RC	ステンレス	ステンレス	ステンレス						
	400 m³	280 m³	15 m³	15 m³	20 m³						
	判定	判定	判定	判定	判定	判定	判定	判定	判定	判定	判定
	①②③	①②③	①②③	①②③	①②③	①②③	①②③	①②③	①②③	①②③	①②③
	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
水	水槽の周囲										
	水槽本体										
	水槽上部										
	水槽内部										
	マンホール										
	オーバーフロー管										
	通気管										
	水抜管										
	給水管等										
	備考										

建築物の名称: 簡易専用水道検査結果書

台帳番号 No. 202201142

2022 年 11 月 30 日

医療機関建設時の書類等による確認

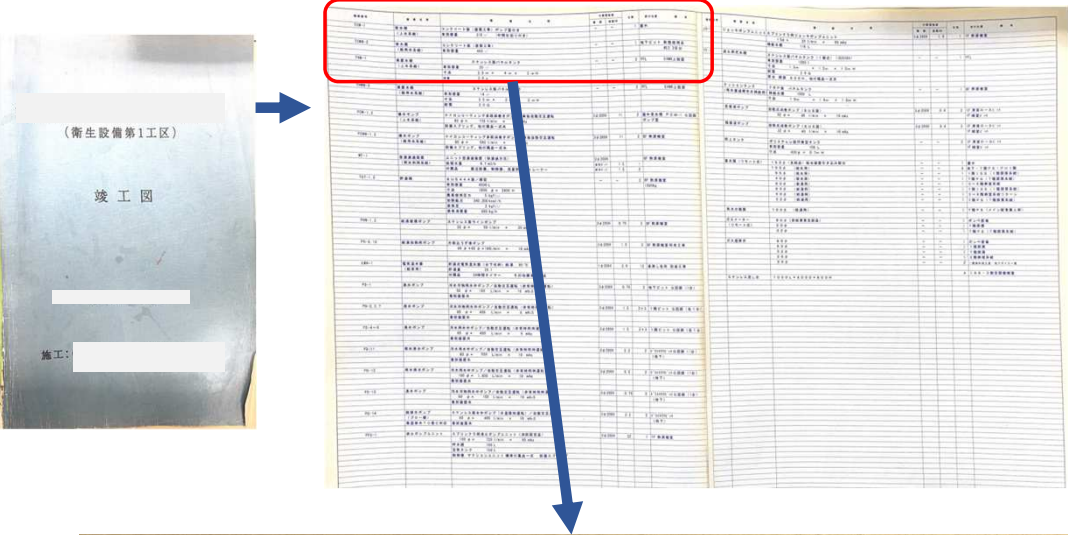

病院を建設する際の設計竣工図（A1size図面）の機器表を参考にする方法

機器番号	機器名称	機器仕様	付属電動機		台数	据付位置	備考
			電源	容量KW			
TCW-1	受水槽 (上水系統)	コンクリート製（建築工事）ポンプ室付 有効容量 310 m ³ （中間仕切り付き）	—	—	1	屋外	
TCWW-2	受水槽 (雑用水系統)	コンクリート製（建築工事） 有効容量 400 m ³	—	—	1	地下ピット	新館雑用系 約2.3日分
THW-1	高置水槽 (上水系統)	ステンレス製パネルタンク 有効容量 20 m ³ 寸法 2.5 m × 4 m × 2 m H 耐震 2.0 G	—	—	2	PFL	EVMR上設置

施設用水関連の参考例



- ・ 平日・休日の使用量（平均値）（t）

中央監視装置を設置している医療機関においては、監視装置の帳票出力機能を活用し、給水量の月報・日報データが確認可能のときは、そのデータを活用し、帳票等のデータ活用が不可能の場合は、各市町村からの水道料金納入済通知書等の使用水量（ m^3 ）を入力する。その他日々のメーター検針記録での入力としてもよい。

（※井戸水を上水に使用している施設においては、公共水道と井戸水を合算した数値を入力すること。）

納入済通知書から入力を行う場合においては、平日の平均値は、年間の使用量が多い月の平均値を入力。また、休日の平均値は、年間の使用量が少ない月の平均値を入力する。

- 中央監視装置の帳票データを入力する場合 病院の設備機器の運転管理を行う中央監視装置の帳票システムにて確認。
月の使用量から、平日の平均及び休日の平均値を割り出しEMISへ入力。

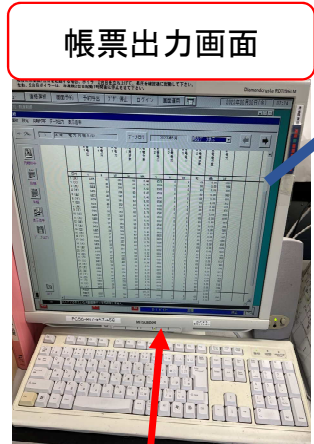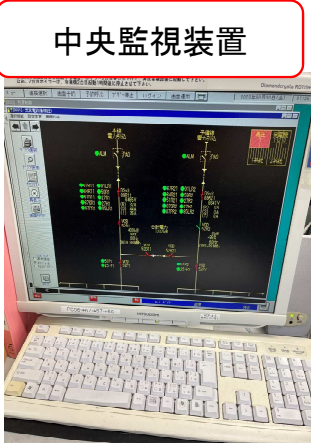

帳票

月の使用量
1m³→1 t

本館 設備月報 (1/2)

2022年9月1日 (木) 4

	上水量	貯湯槽補給水量	貯湯槽還給水量	冷却水補給水量	降雨量 (積算)	雨水利用量	上水補給水量 (雨水)	オイルタンク油量	オイルタンク油量	ボイラー1使用油量	ボイラー2使用油量	常備発電機油量	常備発電機油量	冷水系統熱量	温水系統熱量	外気温度	外気湿度
日付	m ³	m ³	m ³	m ³	mm/h	m ³	m ³	kl	kl	l	l	l	l	GJ/h	GJ/h	℃	%RH
1 (月)	0	40	45	172	28.0	299	14	6.1	24.0	1781	3598	2515	0	8.46	0.00	27.5	97
2 (火)	0	48	49	250	0.0	382	102	0.4	21.4	4236	1843	2139	650	9.01	0.01	29.0	90
3 (水)	0	40	48	269	13.0	397	114	12.4	13.2	1832	3882	2401	377	8.96	0.02	29.5	87
4 (木)	0	41	44	276	0.0	405	130	23.8	4.4	4163	1829	2349	686	9.16	0.01	30.3	83
5 (金)	0	43	45	282	19.0	413	115	19.3	14.8	1889	3907	2446	706	9.21	0.01	30.1	81
6 (土)	0	33	42	240	0.0	334	103	11.0	24.0	3658	1466	2141	31	8.08	0.00	30.1	79
7 (日)	0	31	37	248	0.0	352	92	4.1	24.0	1867	3445	1978	0	7.77	0.01	29.9	80
8 (月)	0	38	38	288	0.0	423	156	-0.1	19.7	4190	1781	2353	775	9.18	0.01	30.2	80
9 (火)	0	38	47	289	0.0	423	143	13.4	10.5	1899	4027	2455	895	9.46	0.02	30.0	84
10 (水)	21	40	46	283	0.0	417	153	23.2	2.1	4069	1737	2354	680	8.81	0.00	30.5	78
11 (木)	0	34	36	280	16.5	376	98	17.1	14.9	1796	3978	2072	0	8.64	0.00	29.7	86
12 (金)	0	33	37	274	32.0	397	102	8.5	24.0	4268	1816	2288	849	9.17	0.00	30.0	85
13 (土)	0	30	43	215	27.0	318	18	1.2	23.2	1787	3614	2161	0	8.20	0.00	29.8	84
14 (日)	0	27	30	242	9.5	339	80	-0.1	16.7	3619	1750	2498	0	8.43	0.00	29.8	86
15 (月)	0	37	41	294	1.0	432	133	12.1	7.8	1988	4490	2419	994	9.68	0.00	30.5	83
16 (火)	0	39	46	299	0.0	429	157	21.3	0.5	4364	2033	2483	997	9.84	0.00	30.7	82
17 (水)	17	41	49	305	0.0	440	160	12.0	12.4	1899	4464	2288	1146	9.53	0.00	30.9	81
18 (木)	65	40	50	296	0.0	433	148	2.8	23.5	4309	1942	2556	1111	9.84	0.02	31.0	80
19 (金)	36	42	51	302	0.0	426	146	13.9	16.5	1841	4320	2469	952	9.32	0.00	31.1	77
20 (土)	4	30	60	278	0.0	383	126	23.8	7.8	3612	1854	2585	0	8.76	0.02	31.5	77
21 (日)	0	30	42	281	0.0	378	126	22.6	0.9	1858	3901	2414	0	8.38	0.00	31.3	79
22 (月)	36	39	38	308	0.0	441	152	14.6	14.9	4144	2068	2513	1011	9.58	0.01	32.1	74
23 (火)	56	35	35	299	0.5	432	156	5.0	24.0	3152	3023	2607	1002	9.91	0.00	31.3	79
24 (水)	58	42	29	303	0.0	437	152	14.4	19.1	4465	1935	2556	926	9.59	0.02	31.8	73
25 (木)	64	40	45	309	0.0	440	150	23.8	8.9	2144	4668	2639	1095	10.44	0.01	32.2	78
26 (金)	49	39	44	315	1.0	446	168	21.2	0.7	4789	2131	2590	1211	10.31	0.00	32.1	81
27 (土)	0	33	40	267	13.0	365	90	12.8	14.5	2065	3819	2011	0	8.30	0.00	29.5	90
28 (日)	0	34	33	263	14.0	359	100	5.2	23.9	3909	2064	1995	0	8.45	0.00	30.0	87
29 (月)	0	39	44	297	0.0	428	138	0.0	20.3	1757	4407	2543	992	9.57	0.01	31.0	81
30 (火)	22	40	41	298	0.5	435	156	15.3	10.8	4250	1912	2507	1033	9.81	0.01	30.7	85
31 (水)	48	37	46	297	0.5	429	159	22.8	8.6	2099	4456	2460	1006	9.90	0.01	30.1	87
月合計	476	1163	1311	8619	175.5	12408	3837			93689	92160	73784	19124				
月最大	65	48	51	315	32.0	446	168	23.8	24.0	4789	4668	2639	1211	13.21	0.32	34.6	100
月最小	0	27	29	172	0.0	299	14	-0.1	-0.1	1757	1466	1978	0	5.34	0.00	25.5	58
月平均	15	37	42	278	5.7	400	124	12.4	14.6	3022	2973	2380	617	9.15	0.01	30.5	82

水道料金納入通知書

水道料金納入済通知書 (水道部・CVS本部控)

口座番号 01720-4-961736
加入者名

01848600000026700000000000000000

水道番号 Water No.	納期限 due date
1033-0319-000-002	令和 4年10月31日 (22/10/31)

様

調定年月 For	令和 4年 9月分 (22/09)
用途	
使用水量 m ³	4,616 m ³
使用期間	8/15~9/15
上水道料金 Water Rate	
下水道料金 Sewerage Rate	
小計	
督促手数料 Late Fee	
合計 Total	

(018486-267)

上水道水量 4,616 m³
下水道水量 10,192 m³

収納代行会社 電算システム

取りまとめ店 〒812-8794 ゆうちょ銀行 福岡貯金事務センター

領収日付印


(注) 納期限を過ぎると本納付書では納められません。
(注) コンビニでお支払い出来ない場合について
・バーコード印字のないもの
・バーコードが読めないことで受付できないもの
・金額が30万をこえるもの
(注) この用紙は、機械で処理しますので折ったり汚したり穴をあけたりしないでください。

各契約している公共水道の料金納入済通知等を確認し、使用水量をその月の使用した日数で割った値をEMISへ入力
その際、納入済通知書から入力を行う場合においては、平日の平均値を年間の使用量が多い月の平均値を入力。
休日の平均値を年間の使用量が少ない月の平均値を入力。

月の使用量
1m³→1 t

施設用水関連の参考例

- 給水車停車位置から受水槽までの必要ホース長 (m)
受水槽が設置されている箇所の近くで、給水車両が停車できる十分な駐車スペースから、受水槽給水口等までの距離。

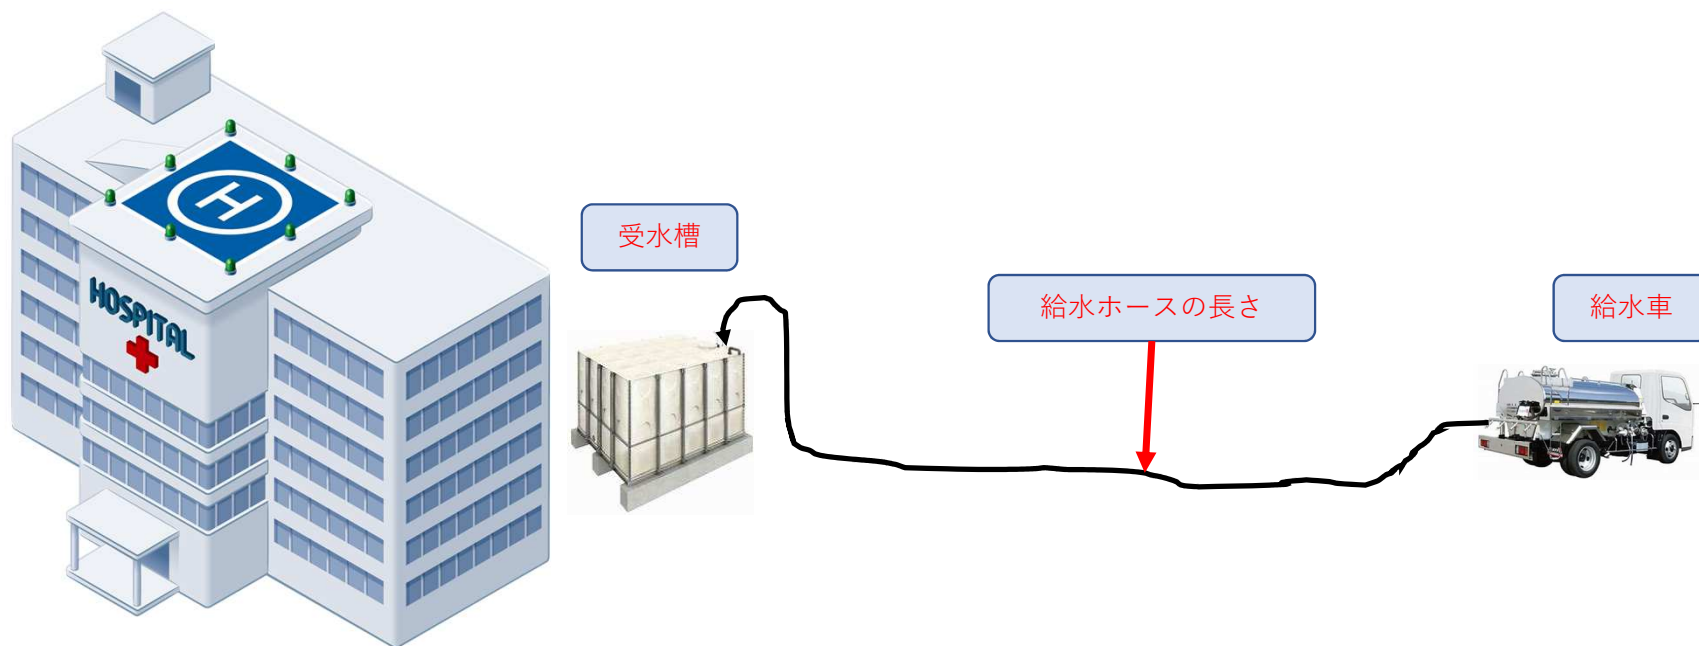

・ 契約受電電圧 (V)

電力会社との受電契約書類又は帳票データから入力

(以下「甲」という。)と沖縄電力株式会社(以下「乙」という。)
とは、電気の需給について、次のとおり契約する。

契約種別	業務用季節別時間差別電力	契約電力	750kW
業種および用途	病院		
供給電気方式	交流 3 相 3 線式	標準電圧	6,000 V
需要場所			
需給地点	当社引込線よりの引込線の第一支持点気中開閉器一次側端子		
財産分界点	同上		
保安責任分界点	同上		
需給開始日	平成 14 年 10 月 1 日	検針日	毎月 1 日
契約期間	平成 14 年 10 月 1 日から平成 15 年 9 月 30 日まで		

1. 契約期間満了前に甲乙双方において本契約内容に異議のないときは、さらに1年継続してその効力を延伸するものとし、以後この例による。
 2. 乙は、契約電力その他需給契約内容が電気の使用状態に比べて不相当と認められる場合は、契約内容について変更を求めることがある。
 3. 本契約中、主務官庁の許可、認可または承諾を必要とする事項がある場合は、その許可、認可または承諾を得なければその効力を生じない。
 4. 本契約書に記載されていない事項については、乙の業務用季節別時間帯別電力（選択約款）および乙の電気供給約款による。
- なお、契約期間中に、乙の業務用季節別時間帯別電力（選択約款）電気供給約款に変更があったときの契約関係は、変更後の業務用季節別時間帯別電力（選択約款）電気供給約款による。

上記契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

2023年1月	本線受電電圧 52R1	本線受電電流 52R1	本線受電電力 52R1	本線受電周波数 52R1	本線受電電力量 52R1	予備線受電電圧 52R2	予備線受電電流 52R2	予備線受電電力 52R2	予備線受電周波数 52R2	予備線受電電力量 52R2	総合合計電力
日付	V	A	kW	Hz	kWh	V	A	kW	Hz	kWh	kW
1 (日)	6518	0	0	60	0.00	6552	38	396	60	9.34	788
2 (月)	6509	0	0	60	0.00	6521	38	391	60	9.33	821
3 (火)	6515	0	0	60	0.00	6539	38	395	60	9.35	811
4 (水)	6491	0	0	60	0.00	6534	38	390	60	9.34	948
5 (木)	6502	0	0	60	0.00	6561	52	545	60	12.83	943
6 (金)	6498	0	0	60	0.00	6562	52	548	60	12.80	980
7 (土)	6500	0	0	60	0.00	6610	52	540	60	12.82	828
8 (日)	6508	0	0	60	0.00	6629	38	396	60	9.31	781
9 (月)	6527	0	0	60	0.00	6579	52	542	60	12.82	819
10 (火)	6511	0	0	60	0.00	6562	52	539	60	12.82	967
11 (水)	6502	0	0	60	0.00	6624	52	540	60	12.84	995
12 (木)	6496	0	0	60	0.00	6572	52	540	60	12.91	998
13 (金)	6504	0	0	60	0.00	6566	52	544	60	12.98	984
14 (土)	6519	0	0	60	0.00	6613	51	538	60	12.80	871
15 (日)	6507	0	0	60	0.00	6642	38	396	60	9.30	882
16 (月)	6514	0	0	60	0.00	6579	52	540	60	12.80	938
17 (火)	6494	0	0	60	0.00	6570	52	540	60	12.81	934
18 (水)	6513	0	0	60	0.00	6573	52	541	60	12.81	937
19 (木)	6493	0	0	60	0.00	6577	51	537	60	12.82	936
20 (金)	6501	0	0	60	0.00	6567	51	537	60	12.81	943
21 (土)	6505	0	0	60	0.00	6573	52	541	60	12.83	841
22 (日)	6520	0	0	60	0.00	6582	38	396	60	9.31	877
23 (月)	6511	0	0	60	0.00	6555	52	541	60	12.91	1006
24 (火)	6496	0	0	60	0.00	6598	51	535	60	12.82	943
25 (水)	6524	0	0	60	0.00	6577	52	543	60	12.85	945
26 (木)	6507	0	0	60	0.00	6616	51	537	60	12.57	966
27 (金)	6514	0	0	60	0.00	6585	51	536	60	12.67	953
28 (土)	6532	0	0	60	0.00	6566	51	536	60	12.67	834
29 (日)	6533	0	0	60	0.00	6553	37	388	60	9.25	797
30 (月)	6520	0	0	60	0.00	6582	51	537	60	12.70	944
31 (火)	6501	0	0	60	0.00	6580	52	542	60	12.70	952
月合計					0.00					368.92	
月最大	6626	0	0	60	0.00	6725	68	730	60	12.98	1323
月最小	6407	0	0	60	0.00	6430	34	363	60	9.25	644
月平均	6509	0	0	60	0.00	6577	48	502	60	11.90	908

電気設備関連の参考例

- ・ 1日の必要電気量 休日（Kwh）又は最低限（Kwh）

中央監視装置を設置している医療機関においては、監視装置の帳票出力機能を活用し、電力量の月報・日報データが確認可能のときは、そのデータを活用し、帳票等もデータ活用が不可能の場合は、電力会社からの電気料金明細票等の使用電力量（Kwh）を入力する。その他日々のメーター検針記録での入力としてもよい。

（※自家用発電機も常時運転を行い電力供給している場合は、合算した数値を入力すること。）

電気料金明細票から入力する場合においては、契約種別により


業務用電力Ⅱ型の場合：その他季の使用電力量を月の日数で割った値

業務用季時別の場合：夜間電力の使用量を日曜・祝祭日と平日夜間における
総時間数で求めた値

- 中央監視装置の帳票データを入力する場合

病院の設備機器の運転管理を行う中央監視装置の帳票システムにて確認。
月の使用量から、休日の平均値を割り出しEMISへ入力。


中央監視装置

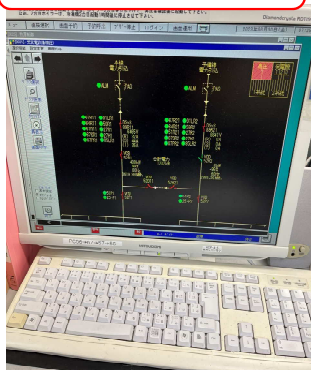

出力した帳票データ

	本線受電 1電圧	本線受電 2電圧	本線受電 1電力	本線受電 2電力	本線受電 1周波数	本線受電 2周波数	予備線受電 1電圧	予備線受電 2電圧	予備線受電 1電力	予備線受電 2電力	予備線受電 1周波数	予備線受電 2周波数	総合計電力		常用発電機電力 N O 1	常用発電機電力 1電圧 N O 1	常用発電機電力 2電圧 N O 2	常用発電機電力 1周波数 N O 2	常用発電機電力 2周波数 N O 2	常用発電機電力 1電力 N O 2	常用発電機電力 2電力 N O 2
	V	A	kWh	Hz	Hz	V	A	kWh	Hz	Hz	kWh	kWh	kWh		kWh	V	A	kWh	Hz	Hz	
1 (日)	6518	0	0	60	0.00	6552	38	396	60	9.34	788		45	10.84	829	4	0	0	0.00		
2 (月)	6509	0	0	60	0.00	6521	38	391	60	9.33	821		44	10.57	829	4	0	0	0.99		
3 (火)	6515	0	0	60	0.00	6539	38	395	60	9.35	811		45	11.22	276	1	0	0	0.12		
4 (水)	6491	0	0	60	0.00	6534	38	390	60	9.34	948		416	9.83	3324	19	160	0	4.63		
5 (木)	6502	0	0	60	0.00	6561	52	545	60	12.83	943		442	10.55	551	1	0	0	0.55		
6 (金)	6498	0	0	60	0.00	6562	52	548	60	12.80	980		399	9.48	2223	9	82	0	2.38		
7 (土)	6500	0	0	60	0.00	6610	52	540	60	12.82	828		34	8.41	0	0	0	0.00			
8 (日)	6508	0	0	60	0.00	6629	38	396	60	9.31	781		43	10.74	0	0	0	0.00			
9 (月)	6527	0	0	60	0.00	6579	52	542	60	12.82	819		33	8.35	0	0	0	0.00			
10 (火)	6511	0	0	60	0.00	6562	52	539	60	12.82	967		47	11.08	274	0	0	0.38			
11 (水)	6502	0	0	60	0.00	6624	52	540	60	12.84	995		51	12.29	0	0	0	0.00			
12 (木)	6496	0	0	60	0.00	6572	52	540	60	12.91	998		51	12.40	0	0	0	0.00			
13 (金)	6504	0	0	60	0.00	6566	52	544	60	12.98	984		48	11.80	0	0	0	0.00			
14 (土)	6519	0	0	60	0.00	6613	51	538	60	12.80	871		38	9.18	0	0	0	0.00			
15 (日)	6507	0	0	60	0.00	6642	38	396	60	9.30	882		54	12.79	0	0	0	0.00			
16 (月)	6514	0	0	60	0.00	6579	52	540	60	12.80	938		45	10.94	0	0	0	0.00			
17 (火)	6494	0	0	60	0.00	6570	52	540	60	12.81	934		44	10.93	0	0	0	0.00			
18 (水)	6513	0	0	60	0.00	6573	52	541	60	12.81	937		45	10.83	0	0	0	0.00			
19 (木)	6493	0	0	60	0.00	6577	51	537	60	12.82	936		45	11.01	0	0	0	0.00			
20 (金)	6501	0	0	60	0.00	6567	51	537	60	12.81	943		46	11.09	0	0	0	0.00			
21 (土)	6505	0	0	60	0.00	6573	52	541	60	12.83	941		35	8.61	0	0	0	0.00			
22 (日)	6520	0	0	60	0.00	6582	38	396	60	9.31	877		53	12.84	0	0	0	0.00			
23 (月)	6511	0	0	60	0.00	6555	52	541	60	12.91	1006		51	12.56	0	0	0	0.00			
24 (火)	6496	0	0	60	0.00	6598	51	535	60	12.82	943		46	11.23	0	0	0	0.00			
25 (水)	6524	0	0	60	0.00	6577	52	543	60	12.85	945		45	11.06	11	0	0	0.11			
26 (木)	6507	0	0	60	0.00	6616	51	537	60	12.57	960		30	7.56	2506	18	179	0	4.28		
27 (金)	6514	0	0	60	0.00	6585	51	536	60	12.67	953		13	0.33	6672	46	457	0	10.97		
28 (土)	6532	0	0	60	0.00	6566	51	536	60	12.67	834		0	0.00	6653	36	348	0	8.72		
29 (日)	6533	0	0	60	0.00	6553	37	388	60	9.25	797		0	0.00	6641	47	448	0	11.10		
30 (月)	6520	0	0	60	0.00	6582	51	537	60	12.70	944		0	0.00	6668	46	448	0	11.11		
31 (火)	6501	0	0	60	0.00	6580	52	542	60	12.70	952		0	0.00	6667	47	449	0	11.26		
月合計					0.00					368.92					278.52					66.52	
月最大	6626	0	0	60	0.00	6725	68	730	60	12.84	1323			668	12.84	6784	64	648	0	11.26	
月最小	6407	0	0	60	0.00	6430	34	363	60	9.25	644			0	0.00	0	0	0	0.00		
月平均	6509	0	0	60	0.00	6577	48	502	60	11.90	900			372	8.98	1397	9	88	0	2.15	

帳票出力画面

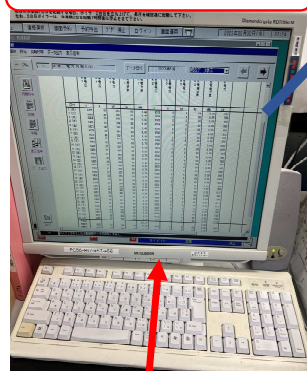

帳票

月の使用量 休日平均の合算
 $Mwh = Kwh \times 10^3$